

## PM – Förvaring brännbart material

Vid förvaring av brännbart material finns det risk för att en eventuell brand snabbt kan sprida sig in i byggnader eller till andra lagringstyor. Det gör det svårsläckt för räddningstjänsten och kan skapa stora egendomsskador. Det gäller därför att hålla ett bra avstånd till byggnader och brännbart material. Att hålla avstånd minskar även risken för att en anlagd brand ska ge stora skador.

### Exempel på brännbart material


Detta PM gäller för hantering av mindre mängd brännbart material som exempelvis i containrar och sopkärl, mindre mängd pallar mm. För större upplag av exempelvis cellplast, bildäck, större mängd pallar och potatislådor gäller ett annat PM.

### Placering

Räddningstjänsten anser att nedanstående skyddsavstånd ska uppfyllas för att få en säkrare hantering.

	<b>Täckt container i obrännbart material (gärna låst)</b>	<b>Sopkärl, öppen container, täckt container med brännbart lock, mindre mängd pallar</b>
Avstånd mot egen byggnad (räknas från takfot, skärmtak/lastbryggor om det finns)	minst 4 m	minst 6 m
Avstånd till grannfastighet (räknas från takfot, skärmtak/lastbryggor om det finns)	minst 8 m	minst 8 m

Utöver ovanstående är det viktigt att lastkajer har god ordning och är fria från brännbart material. Även att det finns en rutin över hur brännbart material ska hanteras.

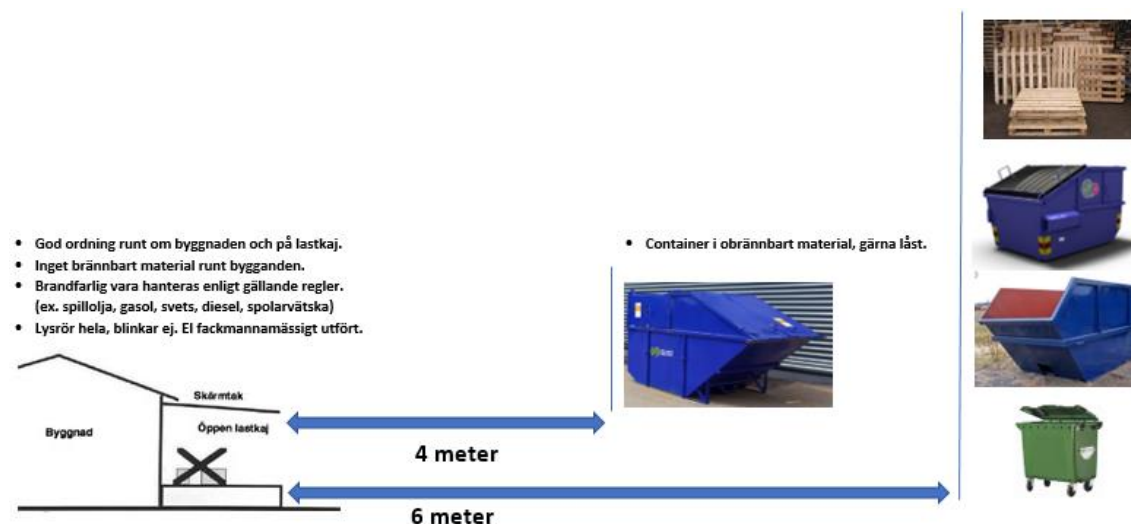

### Avsteg

Om förutsättningar inte finns för att uppfylla ovanstående, kan verksamheten ta fram en riskbedömning som visar på en säker lagring. Bedömningen ska visa på att placeringen av lagringstyan är säker. Hur man gör för att minskar risken för brandspridning mellan lagringstyor och byggnader. Bedömningen kan till exempel ske via strålningsberäkningar, brandavskiljning eller liknanden. Viktigt är att tänka på att inte försvåra räddningstjänstens insats.

### Vid frågor

Kontakt räddningstjänsten via kommunens växel 0430-150 00 alt. på [raddningstjansten@laholm.se](mailto:raddningstjansten@laholm.se) vid frågor och funderingar.