



Brandskydd vid tillfällig övernattning

Detta dokument beskriver vilket brandskydds om behöver finnas om man har övernattning någon enstaka gång i en lokal som inte är byggd för att sova i. Ofta handlar det om övernattning i skolor, samlingslokaler mm.

Då byggnaden inte är gjord för att sova i behöver det finnas ett visst brandskydd för att lokalen ska vara säker.

Om en och samma lokal används regelbundet för övernattning behöver det ordnas en permanent lösning. Ta då kontakt med byggnadsenheten i kommunen för att undersöka vad som behövs för lokalen.

Nedanstående checklista bör gås igenom av ansvariga innan och under övernattningen.

Checklista inför tillfällig övernattning

- Räddningstjänsten är informerad om övernattningen.
- Ansvarsfördelningen är uppgjord och en organisation finns.
- Den aktuella lokalen är anpassad för tillfällig övernattning.
- Brand- och utrymningslarm har genomförda vecko-, månads- och kvartalskontroller samt godkänd revisionsbesiktning. (Alt. om under 30 personer, seriekopplade brandvarnare finns och är kontrollerade att de fungerar).

Checklista under tillfällig övernattning

- Utrymningsvägar är ej blockerade, markerade med fungerande skylt och lätt öppningsbara.
- Övernattning sker endast i angivna lokaler.
- Dörrar mellan korridorer och trapphus är stängda alternativt uppställda med rökdetektorstyrda magneter.
- Släckutrustning finns i lokalerna, är väl markerad och funktionsduglig.
- Korridorer, trapphus och andra utrymningsvägar är fria från stolar, bänkar och andra lösa inventarier.
- Levande ljus, öppen eld och rökning förekommer ej.
- Fungerande telefon finns för larmning.
- Återsamlingsplats vid utrymning är väl känd för alla övernattande, se lokal utrymningsplan.
- Komplet förläggingsplan över vilka delar som används samt antalet personer i varje övernattningsrum finns tillgänglig.
- Lokaler som ej används är låsta.
- Aktuell närvarolista finns framtagen.



Informera Räddningstjänsten

Då övernattnigen sker i lokaler som det normalt inte ska sova personer i, är det bra om räddningstjänsten får information innan. Detta för att kunna agera på bästa sätt om något inträffar. Informationen lämnas av ansvarig för evenemanget och görs via en e-tjänst som finns här, <https://www.laholm.se/om-kommunen/trygg-och-saker/brandskydd/brandskydd-tillfalliga-arrangemang/>

För att räddningstjänsten ska hinna ta hand om anmälan bör den skickas in senast en vecka innan övernattnigen äger rum.

Ansvar & Organisation

Den som arrangerar den tillfälliga övernattnigen ansvarar för säkerheten.

Även om lokalen har ett brandskydd behöver det kompletteras med en organisation. Det kan vara ordningsregler, kontroller och brandvakter som behövs för att brandskyddet ska vara tillfredsställande.

Arrangören ansvarar bland annat för att:

- Personalen har tillräcklig kunskap och utbildning.
- Personalen kan agera på ett riktigt sätt vid en brand/utrymningssituation.
- Larmmöjligheter finns, telefon 112.
- Personalen känner till och kan hantera den brandsläckningsutrustning (handbrandsläckare, inomhusbrandposter etc.) som finns i lokalen.
- Personalen har kunskap om brandtekniska installationer (brandlarm, branddörrar, släckutrustning, nödutgångar, vägledande markering mm.).
- De brandtekniska installationerna är kontrollerade och fungerar innan övernattnig sker.
- De övernattnande fått information så att de kan agera på ett tillfredsställande sätt vid en brand/utrymningssituation.
- Ordningsregler upprättas och efterlevs.

Information till övernattnande

Innan övernattnig sker ska de övernattnande informeras om följande:

- Ordningsregler
- Utrymningsvägars placering
- Brandredskapens placering
- Hur de ska agera då brand upptäcks eller då signal ljuder från brandlarmet
- Vart eftersamlingen ska ske vid utrymning, så kallad uppsamlingsplats



Ordningsregler

Arrangören ska upprätta ordningsregler för att minska risken för brands uppkomst och för att minska konsekvenserna vid brand, samt för att underlätta utrymning.

Följande regler ska som minst finnas:

- Rökning är förbjuden inom och i anslutning till byggnaden.
- Öppen eld får ej förekomma, exempelvis levande ljus.
- Brandfarlig vara får inte hanteras i byggnaden.
- Bänkar, bord och stolar samt brännbart material får inte placeras i korridorer eller i trapphus.
- Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet i förläggingslokaler.
- Sopsäckar och brännbart material placeras i avsedda utrymmen.
- Uppställning av husvagnar, container och dylikt får ej ske inom avståndet 9 m från byggnaden, samt får ej utgöra hinder för brand- eller ambulansfordon.

Kontroll av sovsal

Varje dag inför övernattningen ska sovsalar kontrolleras. Kontrollen ska som minst ske enligt bifogad checklista. Efter kontrollen ska ansvarig arrangör delges resultatet. Ansvarig arrangör ansvarar för att kontrollen genomförs och att eventuella brister rättas till.

Vakande brandvakt

Då övernattningen berör fler än 30 personer ska det finnas minst en vakande brandvakt. Brandvakten ska kontinuerligt gå bevakningsronder under den tid då personer sover i lokalerna, samt ha tillgång till telefon. Brandvakten ska vara väl insatt i brandskyddsorganisationen, ordningsregler och brandtekniska installationer.

Släckutrustning

Det ska finnas släckutrustning i form av handbrandsläckare eller inomhusbrandpost lättillgängligt och väl markerat. Avståndet till närmaste släckredskap ska högst vara 25 meter från alla delar i lokalerna.

Lämplig handbrandsläckare är 6 kg pulver eller 9 liter skumsläckare.

Lokalen är anpassad för tillfällig övernattnig

Börja med att fråga fastighetsägaren om lokalen är anpassad för att kunna övernattna tillfälligt i. Detta är viktigt för att se till så att de som sover kan vakna och hinna ta sig ut vid en brand.

Grundtanken är att lokalerna behöver ha minst två, fria och av varandra oberoende utrymningsvägar och någon form av brandlarm, se mer nedan.

Utrymningsvägar

Lokalen man sover i behöver ha:

- två av varandra oberoende utrymningsvägar.
- fria utrymningsvägar som är lätta att nå (får inte vara blockerade).
- utrymningsvägar som lätt kan öppnas från insidan utan nyckel eller annat redskap.
- utrymningsvägar som är försedda med vägledande markering (utrymningsskyltar), som är belysta eller genomlysta.



För över 30 övernattnande personer

- ska alla utrymningsvägar bestå av dörrar.

För under 30 övernattnande personer

- kan en av utrymningsvägarna ersättas med ett fönster.
 - Fönstret ska då vara sidohängt och ha en fönsteröppning som är minst 0,5 m bred x 0,6 m hög, där summan av bredden och höjden är minst 1,5 m.
 - Fönsteröppningens underkant ska högst vara 1,2 m över golv, utan invändig trappa eller steg.
 - Fönsteröppningens underkant till marken får maximalt vara 2 meter.


Möblering av sovsal

Sovplatserna i lokalen ska utformas i grupper.

- Grupperna ska placeras så att det finns fria gångar mellan varje grupp som ansluter till lokalens utgång/utrymningsvägar.
- Mellan varje grupp av sovplatser ska det vara minst 1,0 meter.
- Grupper i mittgångar får maximalt bestå av sex sovplatser, sen ska ett avstånd på 1,0 meter finnas till nästa grupp.
- Grupper mot väggar styrs av väggarnas längd.

Gångarna mellan grupperna samt utgångarna ska hållas fria från material.

Ett riktvärde för respektive sovplats är tre-fyra kvadratmeter per person.

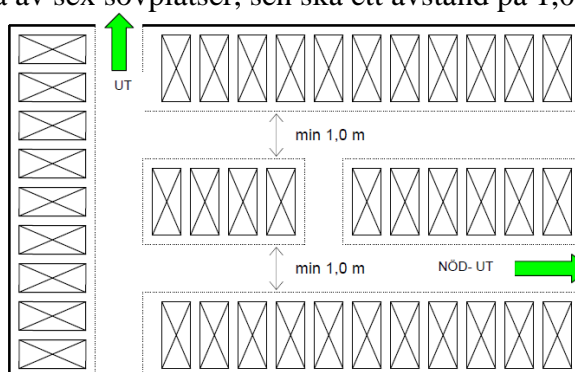

Exempel på indelning av grupper och placering av sovplatser. Fria gångar på 1 meter ska finnas mellan grupperna av sovplatser.



Brand- och utrymningslarm

För att en brand ska upptäckas och personer ska kunna vakna behöver det finnas ett automatiskt brand- och utrymningslarm i lokalerna. Larmet ska som minst ha detektorer och ljudklockor i sovsalarna och vägarna ut till det fria.

Om det övernattande personantalet understiger 30 personer kan seriekopplade brandvarnare accepteras.

Brandavskiljande dörrar

För att förhindra att brand och rök sprider sig snabbt mellan olika delar av en byggnad, finns ofta brandtekniska avskiljningar. En dörr i en brandavskiljning ska hållas stängd. Dörren får aldrig ställas upp med kil eller liknande. Brandavskiljande dörr får endast stå uppställd om dörren är försedd med magnetupphängning som automatiskt stänger dörren vid brand.