



Brandskydd vid tillfälliga arrangemang

Detta dokument beskriver vilket brandskydd som bör finnas om du har ett tillfälligt utomhusarrangemang. Detta PM gäller för mindre evenemang. Vid större evenemang och för mer information läs: <https://rib.msb.se/filer/pdf/29631.pdf>

Vid arrangemang är det viktigt att besökare kan känna sig säkra under evenemanget. Det är den som ansvarar för arrangemanget som och behöver se över att man har en bra organisation och ett bra brandskydd.

Nedanstående checklista bör gås igenom av ansvariga innan och under arrangemanget.

Checklista inför tillfälliga arrangemang

- Larm- och säkerhetsorganisation är upprättad och ansvarsfördelning är klar.
- Framkomligheten för blåljusmyndigheter är säkerställd.
- Eventuella tält har ett säkert brandskydd.
- Eventuella tillstånd för gasol är sökt.
- Eventuell hantering av grill, aska, kol är säker.

Checklista under tillfälliga arrangemang

- Utrymningsvägar är ej blockerade.
- Framkomlighet för blåljusmyndigheter finns.
- Eventuella tält har ett säkert brandskydd.
- Grillning sker säkert.
- Hantering av aska, kol sker enligt upprättade rutiner.
- Larm- och säkerhetsorganisation följer planen.



Larm- och säkerhetsorganisation

Då tillfälliga arrangemang kan ha besökare som inte känner till utrymmena de befinner sig i är det viktigt att arrangören har en bra organisation. Organisationen kommer behöva kunna agera om något inträffar, så som sjukdomsfall, bränder eller liknande. Den behöver också kunna larm 112 och möta blåljuspersonal. Allt för att besökare ska kunna känna sig säkra under sitt besök.

Dela gärna upp olika ansvarsbitar på olika funktioner under evenemanget. Exempelvis kan personal i inträde ha några uppgifter, medan de vid en scen har en annan.

Se till att det som minst finns någon/-ra som:

- Larmar 112
- Agerar vid sjukdom, brand eller annan akut händelse.
- Se till att besökare påbörjar utrymning vid behov.
- Möter blåljuspersonal och öppnar eventuella grindar, staket.

Framkomlighet för blåljuspersonal

För att räddningstjänsten, ambulansen och polisen ska kunna ta sig fram behöver vissa avstånd och förutsättningar finnas.

Generellt behöver en brandbil minst 3 meter i bredd och bredare vid svängar. Befintliga räddningsvägar och uppställningsplatser behöver hållas fria.

Blåljuspersonal behöver också ha tillgång till alla byggnader som finns inom arrangemangsområdet. Det får inte vara längre än 50 meter från väg och eventuella tält.

Läs mer om räddningstjänstens insatsmöjligheter här: <https://www.laholm.se/om-kommunen/trygg-och-saker/brandskydd/raddningstjanstens-insatsmojligheter/>

Eld, brandfarlig vara och pyroteknik

För att minska risken för att en brand uppstår, gäller det att ha koll på eld, brandfarlig vara, pyroteknik mm. Aska, kol ska förvaras i obrännbara behållare och hållas under uppsikt tills de har svalnat.

Pyroteknik kräver tillstånd från polisen. Kontakta polismyndigheten i Halland för ansökan om tillstånd.

Elektrisk utrustning kan användas under förutsättning att tillverkarens anvisningar avseende avstånd till brännbart material hålls. Alla elektriska installationer skall utföras av behörig installatör.

Vid användning av tält får inte öppen eld förekomma inne i tältet. Fotogenlampor och ljuslyktor med värmeljus kan användas om detta kan ske under uppsikt av personal och på obrännbart underlag. I tält avsedda för fler än 150 personer får gasolkök, spritkök etc. inte användas.

Tänk på att du kan behöva söka tillstånd hos räddningstjänsten om du ska använda gasol eller andra brandfarliga varor.


Avstånd mellan byggnader, tält, bodar, mm.

Mellan byggnader ska det vara 8 meter, det gäller också som avstånd mellan stora tält, grupper av tält och matvagnar mm.

För öppna sopcontainrar, bajamajor, små tält behöver avståndet vara minst 6 meter från byggnader.

Vissa avstånd kan minskas beroende fasadmaterial och brandklass på byggnaden samt av tältets-/bodens brandbelastning i enlighet med byggreglerna.

Tält/bajamajor/matvagnar m.m kan grupperas och placeras med skyddsavståndet 6 meter mellan varje grupp. En gruppering över 150 kvadratmeter räknas som stort tält. Grupperingar bör ej vara större än 300 kvadratmeter. Som stort tält räknas alla enskilda tält över 150 kvadratmeter eller 150 personer.

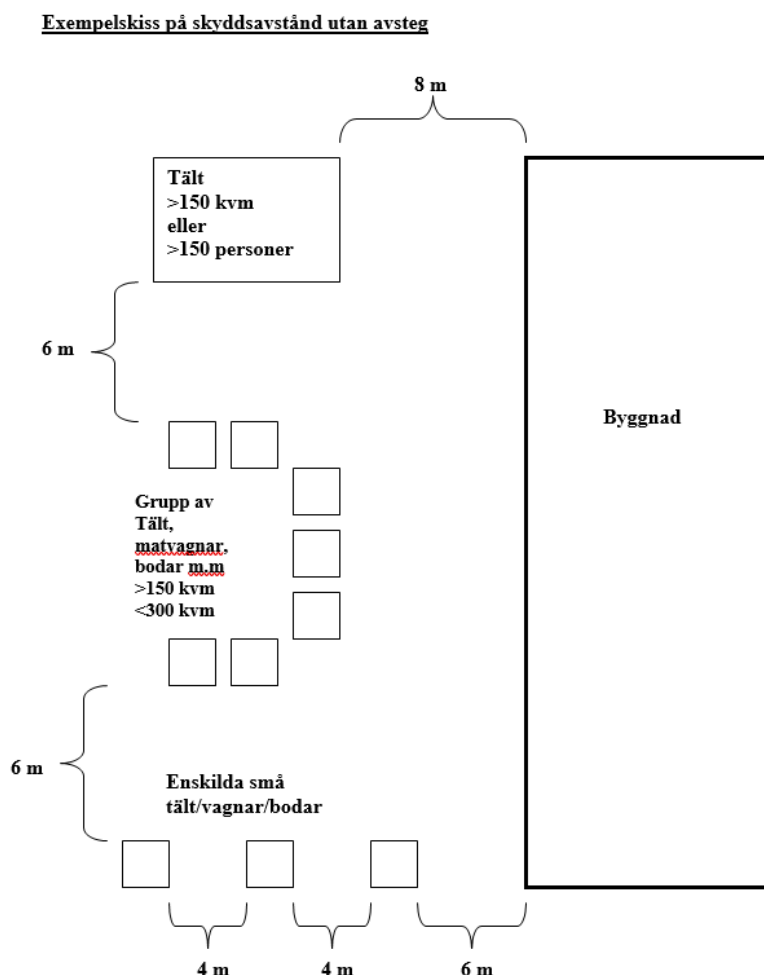

Tält

Om tält ska användas behöver man säkerställa att tältet har rätt förutsättningar. Det är ofta personantalet i tältet som avgör hur brandskyddet ska utformas.

Besiktningssintyg

Alla tält som används där mer än 150 personer får vara samtidigt behöver ha ett besiktningssintyg. Tälten ska vara besiktigade och godkända av ackrediterat besiktningssorgan.

Under evenemanget behöver det finnas en kopia på besiktningssintyg på plats.

Kopia på besiktningssintyget kan normalt fås av tältuthyraren eller ägaren. Hängande tyg i tält avsedda för mer än 150 personer skall vara av tältdukmaterial eller brandskyddsimpregnerat och det ska finnas intyg på materialets brandskyddssegenskaper.



Släckutrustning

Alla tält där besökare kan vistas ska ha minst en handbrandsläckare per tält. Tält avsedda för fler än 150 personer behöver ha minst två handbrandsläckare.

Avstånd till närmsta handbrandsläckare ska vara maximalt 25 meter. Handbrandsläckarna behöver placeras väl synliga och lätt tillgängliga t.ex. i anslutning till utrymningsväg, bar och scen.

Utrymningssäkerhet

Tält behöver ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, vid större tält kan fler vägar behövas.

Avstånd till närmsta utrymningsväg får inte överstiga 30 meter. Utgångarna behöver vara placerade så långt från varandra som möjligt så att en eventuell brand inte riskerar att samtidigt blockera flera av utrymningsvägarna.

Tar man bort gavlar eller stora delar av långsidan kan det minska antalet vägar ut som behövs.

Tält för mindre än 50 personer och maximalt 15 meter ut kan klara sig med minst en väg ut.

Antalet utrymningsvägar ska i större tält vara:

Tältstorlek	Lägsta antal utgångar
Högst 400 personer	2
Fler än 400 men högst 800 personer	3
Fler än 800 personer	4

I tält avsedda för mindre än 150 personer behöver utrymningsvägarna ha en minsta fri bredd om 0,9 meter, i tält avsedda för fler än 150 personer, 1,2 meter. Observera att den fria bredden ska kunna erhållas i full ståhöjd (2 meter) varför ofta en större öppning krävs än den erforderliga utrymningsbredden. Gångar med samma bredd som tältöppningen ska finnas i tältet hela vägen fram till utgången.

Tältduken ska vara lätt öppningsbar till erforderlig bredd med ett enkelt tryck. Tältöppningar får ej vara snörade då detta fördröjer en eventuell utrymning. Öppningarna kan eventuellt förses med mindre kardborreband för att kunna hålla tältduken stängd.



Personantal

Uppskattning av personantalet måste ske av dem som ska bedriva verksamhet i tältet. Uppskattning görs med hjälp av sittplatser, aktiviteter mm. Verksamheten/tältansvarig ska kunna säkerställa att maximalt tillåtet antal personer ej överstigs. Vid varje ingång till tältet behöver en skylt finnas som upplyser om maximalt tillåtna antal personer i tältet.

Hjälp vid uppskattning:	
Stående/dansande personer	2,5 pers/m2 fri golvyta
Sittande	1 pers/m2 fri golvyta
Stående blandat med sittande	1,7 pers/m2 fri golvyta
Försäljningstält	0,5 pers/m2 fri golvyta

Vid möblering av stols-/bänkrader behöver avståndet mätt från rygg till rygg vara minst 1,0 meter. Det fria passagemåttet mellan sits och framförvarande rygg ska vara minst 0,45 meter. Gångvägar med sittplatser på båda sidor om ska ha en minsta bredd om 1 meter, med sittplatser endast på en sida, 0,8 meter.

Vid stols-/bänkrader behöver stolar vara fastsatta i varandra. En rad kan ha 40 sittplatser om utrymning kan ske från två håll. Om utrymning enbart kan ske från ett håll i raden, får inte mer än 10 sittplatser finnas i rad.

1. Tält för färre än 150 personer

Anordningar för utrymning:

- Utrymningsvägar enligt ovan. Tänk på att utgångarna inte får vara snörade eller försedda med dragkedja.
- I tält för mer än 50 personer ska utrymningsvägarna ska vara skyltade med efterlysande utrymningsskyltar.

2. Tält för färre än 600 personer utan alkohol/dans/ konserter etc. som endast nyttjas dagtid

Samlingstält för mindre än 600 personer som endast nyttjas dagtid samt där det inte arrangeras konserter, disco eller motsvarande. Exempel på detta kan vara cafétält, lunchtält eller liknande. Observera att det måste vara ljust i tältet och lätt överblickbart. Anordningar för utrymning:

- Utrymningsvägar enligt ovan. Tänk på att utgångarna inte får vara snörade eller försedda med dragkedja.
- Utrymningsvägarna ska vara skyltade med belysta efterlysande utrymningsskyltar.



3. Tält för fler än 150 personer utan alkohol, dans, konserter etc.

Samlingstält för fler än 150 personer men där det inte arrangeras konserter, disco eller motsvarande. Exempel på detta kan vara café-tält, teatertält, filmtält, programtält etc..

Anordningar för utrymning:

- Utrymningsvägar enligt ovan. Tänk på att utgångarna inte får vara snörade eller försedda med dragkedja.
- Utrymningsvägarna ska vara skyltade med genomlysta utrymningsskyltar med batteribackup (utrymningsvägar i tält som endast nyttjas dagtid skall förses med efterlysande utrymningsskyltar).
- Nödljus ska finnas i form av fast belysning från separat strömkälla. Det kan exempelvis vara ett antal strålkastare kopplad till ett elverk eller bilbatteri (gäller ej för tält som endast nyttjas dagtid eller blir upplysta av utebelysning som ger ljus i tältet).
- Utrymningslarm med klockor med möjlighet till manuell aktivering. Så kallade ”bygglarm” eller trådlösa larmsystem kan användas.

4. Tält för fler än 150 personer med alkohol/dans/konserter etc.

Samlingstält för fler än 150 personer där det arrangeras konserter, disco eller motsvarande eller serveras alkohol. Exempel på detta kan vara större restaurangtält, musiktält, konserttält etc. Anordningar för utrymning:

- Utrymningsvägar enligt ovan. Tänk på att utgångarna inte får vara snörade eller försedda med dragkedja.
- Utgångarna ska vara skyltade med genomlysta utrymningsskyltar med batteribackup.
- Nödljus skall finnas i form av fast belysning från separat strömkälla. Det kan exempelvis vara ett antal strålkastare kopplad till ett elverk eller batteri. (gäller ej för tält som endast nyttjas dagtid eller blir upplysta av utebelysning som ger ljus i tältet).
- Utrymningslarm med klockor med möjlighet till manuell aktivering. Så kallade ”bygglarm” eller trådlösa larmsystem kan användas.